

ПАСПОРТ

(инструкция по монтажу и эксплуатации)

НАСТЕННЫЙ ФАНКОЙЛ

СЕРИЯ ВМ-V



2-х трубные модели

Введение

Данная техническая документация содержит рекомендации по монтажу, запуску и эксплуатации настенных фанкойлов серии Comfort Deluxe.

Соблюдение инструкций, правил и положений, содержащихся в настоящей документации, обеспечит безаварийную и безопасную работу фанкойлов. Повреждения, возникшие в результате транспортировки (перевозка, погрузочно-разгрузочные работы), несоответствующего монтажа или несоответствующего обслуживания, не подлежат гарантийным ремонтам. Монтаж фанкойла, несоответствующий указаниям, содержащимся в данной документации (далее инструкции), может вызвать потерю условий гарантии.

Инструкция должна храниться в легкодоступном для работников сервисных служб и обслуживающего персонала месте.

Перед выполнением работ по установке кондиционера внимательно ознакомьтесь с настоящей инструкцией. Установка кондиционера и подключение труб и проводов должны выполняться в строгом соответствии с инструкциями.

УКАЗАННЫЕ В НАСТОЯЩЕЙ ИНСТРУКЦИИ РАБОТЫ ПО УСТАНОВКЕ ОБОРУДОВАНИЯ ДОЛЖНЫ ВЫПОЛНЯТЬСЯ В СТРОГОМ СООТВЕТСТВИИ С ДЕЙСТВУЮЩИМИ ТРЕБОВАНИЯМИ СТРОИТЕЛЬНЫХ НОРМ И ПРАВИЛ, ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ И ИНЫХ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ ПОЛУЧЕНИЯ ТРАВМ И НАНЕСЕНИЯ УЩЕРБА ДРУГИМ ЛЮДЯМ И ИМУЩЕСТВУ, ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ И СОБЛЮДАЙТЕ СЛЕДУЮЩИЕ ИНСТРУКЦИИ.

ДАННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАЛЕНЬКИМИ ДЕТЬМИ И ЛЮДЬМИ С ОГРАНИЧЕННОЙ ПОДВИЖНОСТЬЮ, НАХОДЯЩИМИСЯ БЕЗ НАДЛЕЖАЩЕГО ПРИСМОТРА.

Сведения о приемке и продаже, гарантийные обязательства

Фанкойл COMFORT DE LUXE серии прошел все необходимые заводские испытания и признан годным к эксплуатации.

Изготовитель гарантирует соответствие оборудования указанным техническим характеристикам при соблюдении покупателем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации.

В случае выхода из строя оборудования в течение гарантийного срока, при соблюдении покупателем условий транспортировки и хранения, а также правил монтажа и эксплуатации, обращаться непосредственно к продавцу оборудования, либо к дистрибьютору в компанию «Комфорт Плюс» по адресу: г.Краснодар, ул.Ставропольская, 41, тел/факс +7 861 210 01 01, e-mail: service@comfortplus.su.

Гарантийный срок эксплуатации изделия составляет 12 (двенадцать) месяцев с момента продажи.

Модель CD - _____ ВМ ____/____

серийный № _____

Дата продажи «_____» _____ 20____ г.

ПРИ УСТАНОВКЕ

Монтаж, перемещение и ремонт данного оборудования должны проводиться специалистами, имеющими соответствующую подготовку и квалификацию, а также соответствующие лицензии и сертификаты для выполнения данных видов работ. Неправильное выполнение монтажа, демонтажа, перемещение и ремонта оборудования может привести к возгоранию, поражению электротоком, нанесению травмы или ущерба, вследствие падения оборудования, утечки жидкости и т.п.

Поверхность, на которую устанавливается и крепится оборудование, а также крепление оборудования должно быть рассчитано на вес оборудования.

Используйте силовые и сигнальные кабели необходимого сечения согласно спецификации оборудования, требованиям инструкции, а также государственным правилам и стандартам. Не используйте удлинители или промежуточные соединения в силовом кабеле. Не подключайте несколько единиц оборудования к одному источнику питания. Не модернизируйте силовую кабель. Если произошло повреждение силового кабеля или вилки, необходимо обратиться в сервисную службу для замены.

Предохранитель или автомат токовой защиты должен соответствовать мощности оборудования. Оборудование должно иметь надёжное заземление. Неправильное заземление может привести к поражению электрическим током. Источник питания должен иметь защиту от утечки тока. Отсутствие защиты от утечки тока может привести к поражению электротоком.

Не включайте питание до завершения работ по монтажу. Не устанавливайте и не используйте оборудование в помещениях с потенциально взрывоопасной атмосферой. Применение или хранение горючих материалов, жидкостей или газов возле оборудования может привести к возгоранию.

При установке тщательно проветривайте помещение.

Убедитесь в правильности установки и подсоединения дренажного трубопровода. Неправильное подсоединение может привести к протечке и нанесению ущерба имуществу.

Не устанавливайте оборудование над компьютерами, оргтехникой и другим электрооборудованием. В случае протечки конденсата это оборудование может выйти из строя.

ВО ВРЕМЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Перед включением проверьте правильность установки воздушного фильтра. Если оборудование не эксплуатировалось длительное время, рекомендуется перед началом эксплуатации почистить фильтр.

Не включайте и не выключайте оборудование посредством включения или выключения вилки из розетки. Используйте для этого кнопку включения и выключения пульта дистанционного управления.

Не тяните за силовую кабель при отключении вилки из розетки. Это может привести к повреждению кабеля, короткому замыканию или поражению электротоком.

Не используйте оборудование не по назначению. Данное оборудование не предназначено для хранения точных измерительных приборов, продуктов питания, животных, растений или предметов искусства т.к. это может привести к их порче.

Не стойте под струей холодного воздуха. Это может повредить вашему здоровью. Оберегайте домашних животных и растения от длительного воздействия воздушного потока т.к. это вредно для их здоровья. Не суйте руки и другие части тела, а также посторонние предметы в отверстия для забора и подачи воздуха. Лопастей вентилятора вращаются с большой скоростью и попавший в них предмет может нанести травму или вывести из строя оборудование. Внимательно присматривайте за маленькими детьми, и следите, чтоб они не играли рядом с оборудованием.

При появлении каких-либо признаков неисправности (запаха гари, повышенный шум и т.п.) сразу же выключите оборудование и отключите от источника питания. Использование оборудования с признаками неисправности может привести к возгоранию, поломке и т.п. При появлении признаков неисправности необходимо обратиться в сервисный центр.

Не эксплуатируйте оборудование длительное время в условиях высокой влажности. При работе оборудования в таких условиях существует вероятность образования избыточного количества конденсата, который может протечь и нанести ущерб имуществу.

При использовании оборудования в одном помещении с печкой или другими нагревательными приборами проветривайте помещение и не направляйте воздушный поток прямо на них.

Не устанавливайте компьютеры, оргтехнику и другие электроприборы непосредственно под оборудованием. В случае протечки конденсата эти электроприборы могут выйти из строя.


Если предлагается не использовать оборудование в течение длительного времени, отсоедините вилку кабеля электропитания от розетки или выключите автомат токовой защиты, а также вытащите батарейки из беспроводного пульта управления.

Не подвергайте оборудование и пульт управления воздействию влаги или жидкости.

1. Назначение

Фанкойлы серии Comfort Deluxe предназначены для охлаждения и нагрева воздуха в помещении. Фанкойлы CD-BM-CX применяются для кондиционирования воздуха в небольших промышленных и жилых помещениях, идеально подходят для офисов, переговорных комнат, вычислительных центров, лабораторий, банков, ресторанов и баров, гостиничных комплексов, торговых залов, небольших магазинов, торговых центров и др.

Фанкойл (Fancoil) - это агрегат, монтируемый в помещении и содержащий теплообменник с вентилятором. Воздух из помещения подается вентилятором на теплообменник фанкойла, в котором он охлаждается или подогревается, в зависимости от режима работы и температуры теплоносителя, а также происходит изменение влажности воздуха (осушение). При работе на охлаждение образуется конденсат, который собирается в бачок для сбора конденсата, а затем отводится в канализацию. Наиболее часто фанкойлы применяются в системах кондиционирования для удаления теплоизбытков в помещениях различного назначения, реже - в комбинированных системах, где выполняют роль как воздухоохладителя в теплый период года, так и воздухонагревателя в холодный.

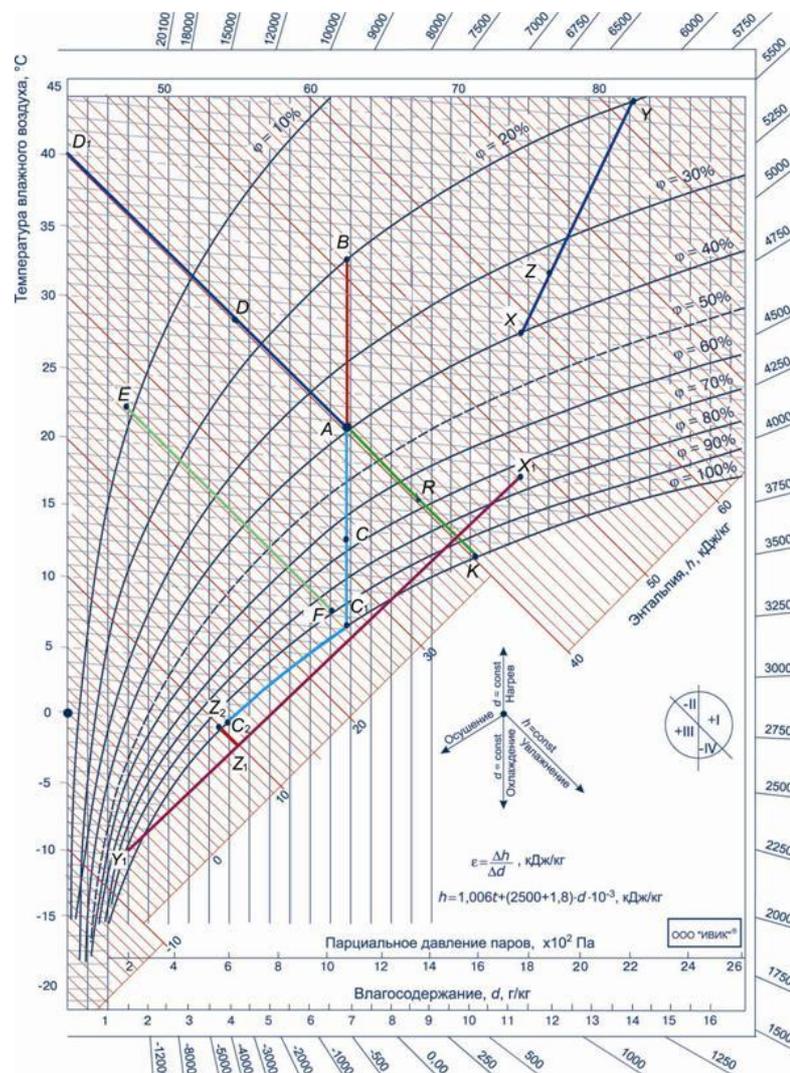

Процесс нагревания воздуха

При нагревании воздуха линия термодинамического процесса проходит по прямой АВ с постоянным влагосодержанием ($d = \text{const}$). Температура воздуха и энтальпия увеличиваются, а относительная влажность уменьшается. Расход тепла на нагрев воздуха равен разности энтальпий конечного и начального состояний воздуха.

Процесс охлаждения воздуха

Процесс охлаждения воздуха на d-h диаграмме отражается прямой, направленной вертикально вниз (прямая AC). Расчет производится аналогично процессу нагревания. Однако если линия охлаждения идёт ниже линии насыщения, то процесс охлаждения пойдет по прямой AC и далее по линии $\varphi = 100\%$ от точки C₁ до точки C₂. Параметры точки C₂: d = 4,0 г/кг; t = 0,5 °C. (что уже является осушением)

Процесс осушения влажного воздуха

Осушение влажного воздуха в фанкойле происходит по прямой C1-C2. При этом влагосодержание и температура воздуха снижается.

2. Конструкция

Корпус

Фанкойлы имеют современный и изящный дизайн, позволяющий фанкойлу легко влиться в любой интерьер помещения. Корпус имеет округленные края, которые визуально сокращают размеры фанкойла.

Фанкойл имеет пластиковый ABS корпус с открывающейся передней панелью, а также цифровым дисплеем указания температуры.

Жалюзи

Фанкойл снабжен подвижными жалюзи с эл.приводом для направления потока, с помощью которых в автоматическом режиме поток воздуха может быть направлен в требуемом направлении.

Слив дренажа

Фанкойл комплектуется дренажным поддоном, впрессованным в корпус из высокоплотного полистирола.

Фильтр

Фанкойлы комплектуются сменным моющимся фильтром с классом очистки EU-2.

Теплообменник

Теплообменник изготовлен из медных трубок с алюминиевым оребрением. Ламели теплообменника имеют гофрированный профиль, обеспечивающий эффективную теплоотдачу. Коллекторы теплообменника изготовлены из. Теплообменник проверен на герметичность, давление испытания – 2,5 Мпа. Подключение к фанкойлу осуществляется гибкими шлангами.

Вентилятор

В фанкойлах применяются тангенциальные вентиляторы, оснащенные лопатками специальной формы. Применение лопаток такой формы позволило добиться оптимальных параметров воздухопроизводительности при низком уровне шума. Рабочее колесо вентилятора закреплено на одном валу с трехскоростным электродвигателем. Вентилятор статически и динамически сбалансирован.

Электрические подключения

Все электрические компоненты фанкойла полностью подключены и собраны на боковой стенке корпуса в отдельной коробке.

Установленные DIP переключатели на плате управления РСВ позволяют изменить конфигурацию фанкойла.

Микропроцессорное управление

- беспроводное управления от пульта ДУ;
- проводное управление от пульта ДУ (опционально);
- режимы работы: «Холод», «Тепло», «Вентилятор», «Осушение», «Авто»;
- недельный таймер (требует проводной пульт ДУ);
- авто-перезапуск;
- контроль привода(ов) клапана(ов);
- контроль эл.нагревателя как совместно так и по очереди (2-х трубн.);
- ведущий/ведомый управление до 32 блоков с одного пульта;
- диспетчеризация до 2048 блоков;
- коммуникационная шина Modbus.

Электронагреватель (опция)

Электронагреватель является опцией, встраиваемой на заводе по отдельному заказу. Совместимо только с 2-х трубными версиями. Может использоваться, как отдельно от калорифера, так и совместно.

3-х ходовый клапан

Фанкойл может комплектоваться 3-х (2-х) ходовым клапаном с термоприводом. Клапан устанавливается вне корпуса фанкойла. Возможна комплектация по предзаказу с внутренним исполнением клапана, при этом мощность фанкойла падает. Термопривод (~220в) подключается через отдельный разъем, что облегчает монтаж.

Упаковка и транспортировка

Фанкойлы поставляются заказчику в картонной упаковке. При получении фанкойла убедитесь в соответствии комплекта поставки:

- фанкойл с декоративной лицевой панелью;
- инструкция по монтажу и эксплуатации;
- ИК пульт ДУ с настенным кронштейном;
- элемент питания (2шт.);
- гибкие шланги.

3. Технические характеристики

CD-VM V/C (D) – НАСТЕННЫЙ ФАНКОЙЛ С ОДНОСТОРОННЕЙ РАЗДАЧЕЙ 2-Х ТРУБНЫЙ ФАНКОЙЛ Модель: CD-номер-VM V/C (D)

номер модели		04	08	10	12	16	18	22	26	30	36	40
Полная холодопроизводительность												
высокая скорость	кВт	1.40	2.30	3.00	3.50	4.50	5.50	6.50	7.50	9.00	10.50	12.00
средняя скорость	кВт	1.10	1.90	2.30	3.00	3.80	4.50	5.00	6.50	7.70	9.00	10.60
низкая скорость	кВт	0.90	1.50	1.90	2.40	3.00	3.80	4.00	5.00	6.60	7.80	9.20
Явная холодопроизводительность												
высокая скорость	кВт	1.00	1.70	2.20	2.60	3.30	4.00	4.70	5.50	6.70	7.80	8.90
средняя скорость	кВт	0.80	1.40	1.70	2.20	2.80	3.30	3.70	4.70	5.80	6.70	7.60
низкая скорость	кВт	0.60	1.10	1.40	1.80	2.20	2.80	2.90	3.70	4.50	5.60	6.60
Расход воды	л/ч	240	395	516	602	775	945	1.118	1.290	1.545	1.800	2.065
Падение давления воды	кПа	14	25	37	20	25	33	45	55	41	48	55
Теплопроизводительность												
высокая скорость	кВт	1.70	2.70	3.30	4.00	5.20	6.80	7.50	8.90	10.10	11.80	13.50
средняя скорость	кВт	1.40	2.20	2.70	3.40	4.60	5.20	5.80	7.50	8.60	10.00	11.50
низкая скорость	кВт	1.10	1.70	2.20	2.70	3.50	4.60	4.70	5.80	7.00	8.20	9.40
Теплообменник												
рядность		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Подключение воды (FPI)		15.9	15.9	15.9	15.9	15.9	15.9	15.9	15.9	15.9	15.9	15.9
диаметр медной трубки	дюйм	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
объем воды	л	0.283	0.283	0.283	0.720	0.720	0.875	0.912	1.109	2.130	2.130	2.617
Тангенциальный вентилятор												
диаметр рабочего колеса	мм	Φ100	Φ100	Φ100	Φ107	Φ107	Φ107	Φ121	Φ121	Φ121	Φ121	Φ121
число рабочих колес		1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2
Электропитание												
потребляемая мощность	Вт	14	20	25	55	65	65	100	100	150	182	182
рабочий ток	А	0.064	0.091	0.11	0.25	0.29	0.29	0.45	0.45	0.67	0.82	0.82
Воздушный поток												
высокая скорость	м³/ч	270	440	550	680	850	1,020	1,300	1,530	1,600	1,950	2,300
средняя скорость	м³/ч	210	360	440	600	750	820	1,000	1,300	1,360	1,600	2,000
низкая скорость	м³/ч	160	270	360	500	660	740	800	1,000	1,050	1,360	1,700
Уровень шума (1м)												
высокая скорость	дБ(А)	32	35	37	43	45	48	50	52	53	56	57
средняя скорость	дБ(А)	31	33	35	40	42	44	47	50	51	53	54
низкая скорость	дБ(А)	30	32	33	36	39	41	44	47	48	51	52
Электронагреватель (опция)												
мощность	кВт	0.8	0.8	0.8	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.5	1.5	1.5
рабочий ток	А	3.6	3.6	3.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	6.8	6.8	6.8
Размеры блока												
длина	мм	790	790	790	1030	1030	1030	1180	1180	1530	1530	1530
ширина	мм	208	208	208	240	240	240	265	265	330	330	330
высота	мм	289	289	289	325	325	325	340	340	370	370	370
Вес фанкойла												
	кг	9	9	9	15	16	16	18	18	30	30	30
Подключение воды (FPT)												
	дюйм	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	3/4"	3/4"	3/4"
Параметры электросети												
220–240 Вт/1 фаза/50Гц												

Охлаждение:
Температура входящего воздуха: Сухой термометр +27 °С;
мокрый термометр +19 °С;
Температура входящей воды +7 °С; температура выходящей воды +12 °С;

Нагрев:
Температура входящего воздуха: +20 °С;
Температура входящей воды +50 °С;
Расход воды тот же, как и для режима «Охлаждение»

4. Установка

Распаковка

1. По возможности храните фанкойлы в упаковке вплоть до начала монтажа. Не ставьте тяжелые вещи на коробки.
2. Проверьте коробку на наличие транспортных повреждений.
3. Проверьте комплектность упаковки.
4. Не несите и не поднимайте фанкойл за декоративную панель, трубку вывода конденсата либо за узел подключения. Переносите или поднимайте блок за четыре кронштейна, размещенным по краям изделия.
5. Проверьте и запишите серийный номер изделия.

Безопасность

Монтаж, перемещение и ремонт данного оборудования должны проводиться специалистами, имеющими соответствующую подготовку и квалификацию, а также соответствующие лицензии и сертификаты для выполнения данных видов работ:

1. Работая с оборудованием – изучите настоящую инструкцию и следуйте меткам, указанным на оборудовании.
2. Проверьте, что питающее напряжение соответствует указанным требованиям инструкции.
3. Перед монтажом/наладкой – убедитесь в должной квалификации персонала.
4. Перед монтажом/наладкой – не нарушайте технику безопасности, будьте осторожны на высоте.
5. Перед монтажом/наладкой – отключите эл.питание.

Работы с электрическими частями фанкойла должны выполняться только специалистами по электротехнике.

Запрещается проводить монтажные, ремонтные или регламентные работы без предварительного обесточивания фанкойла.

Перед началом любых работ по электрическому подключению, убедитесь, что параметры электрического тока соответствуют указанным в паспорте и на шильдике данным.

Запрещается изменять настройки устройств безопасности или регулировки без разрешений или инструкций производителя.

Запрещается открывать двери или снимать панели, для обеспечения доступа к внутренним элементам без предварительного отключения фанкойла от электросети.

Фанкойл допускается эксплуатировать только в технически исправном состоянии. Все выявленные неисправности, которые отрицательно сказываются или могут сказаться на дальнейшей безопасности и безотказности работы фанкойла должны быть незамедлительно устранены.

Эксплуатационные параметры

- Параметры электрического тока: 1ф/230В/50Гц ($\pm 10\%$)
- Минимальная температура теплоносителя: $+2^{\circ}\text{C}$
- Максимальная температура теплоносителя: $+ 80^{\circ}\text{C}$
- Максимальное давление теплоносителя: 1,4 МПа.

ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

Перед началом работы установки внимательно прочитайте инструкцию. Строго придерживайтесь описания выполняемых операций. Нарушение технологии может повлечь за собой травмы для вас или окружающих, а также повреждение оборудования.

Проверка перед пуском

- Проверьте надежность заземления.
- Проверьте, что фильтр установлен правильно
- Перед пуском после долгого перерыва в работе очистите фильтр. (См. инструкцию по эксплуатации).
- Убедитесь, что ничего не препятствует входящему и исходящему воздушному потоку.

Оптимальная работа

Обратите внимание на следующие моменты для обеспечения нормальной работы:

- Направление прямого исходящего воздушного потока должно быть направлено в сторону от людей, находящихся в помещении
- Установленная температура соответствует обеспечению комфортных условий. Не рекомендуется устанавливать слишком низкую температуру.
- Избегайте нагрева помещения солнечными лучами, занавесьте окно на время работы оборудования в режиме охлаждения.
- Открытые окна и двери могут снизить эффективность охлаждения. Закройте их.
- Используйте пульт управления для установки желаемого времени работы.
- Не закрывайте отверстия в оборудовании, предназначенные для забора и подачи воздуха.
- Не препятствуйте прямому воздушному потоку. Кондиционер может выключиться раньше, чем охладит все помещение.
- Регулярно чистите фильтры. Загрязненные фильтры ведут к снижению эффективности работы оборудования.

Правила электробезопасности


- Все подключения должны проводиться квалифицированным персоналом.
- Подключения должны проводиться с соблюдением всех правил безопасности.
- Главный автомат токовой защиты должен быть оборудован устройством контроля утечки тока.
- Характеристики электропитания должны соответствовать требованиям спецификации для данного оборудования.

Запомните!

- Внимание! Внутренний блок фанкойла не предназначен для работы в помещениях, в которых уровень относительной влажности равен или превышает 80%! Перед установкой оборудования убедитесь, что уровень относительной влажности помещения не превышает 80%. Во время использования, при повышении уровня относительной влажности помещения до 80% или более, немедленно отключите оборудование от электрической сети, так как повышенная влажность может вызвать поломку оборудования или удар током!
- Не включайте оборудование если заземление отключено.
- Не используйте оборудование с поврежденными электропроводами.
- При обнаружении повреждений немедленно замените провод.
- Перед первым пуском подайте питание за 12 часов до пуска для прогрева оборудования.

Место установки

1. Убедитесь, что оборудование правильно подобрано для работы в данном помещении.
2. Не устанавливайте фанкойл в помещении с воспламеняющимися газами, щелочной, соленой или кислотной среде во избежание повреждений теплообменника или пластиковых частей фанкойла.
3. Не устанавливайте непосредственно на кухнях, где пары с маслом могут забить теплообменник фанкойла, снизить производительность, а также повредить эл.двигатель вентилятора и элементы из пластика.
4. Выбирайте по возможности установку в центре помещения. Не рекомендуется устанавливать фанкойл на высоте 1,8м (на уровне глаз) или ниже.
5. Установка будет облегчена при использовании подъемника с прокладкой под декоративную панель листа из фанеры.
6. Установочная конструкция должна быть рассчитана на вес фанкойла. Наружный воздух не оказывает значительного влияния на температуру помещения и не подается в фанкойл с температурой ниже +5°C. Воздухозаборная решетка и подающие жалюзи не загромождены, и воздушный поток распространяется по всему помещению.
7. Проверьте возможность снять элементы стен или потолка для возможности дальнейшего обслуживания фанкойла.
8. Проверьте расстояние между потолком и верхом фанкойла и оставьте зазор не менее 80мм
9. Проверьте зоны обслуживания вокруг фанкойла по 100 мм.

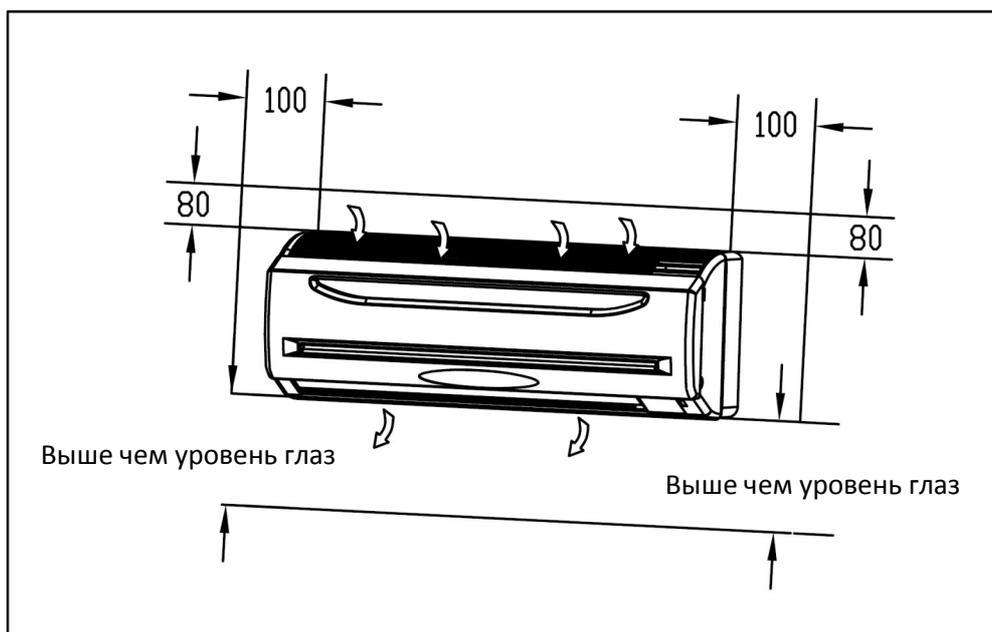

Перед установкой

Пожалуйста, проверьте надежность внутренних креплений. Если крепление где-то ослабло, пожалуйста, подтяните.

Установка в следующих местах может повлечь за собой повреждение оборудования:




- местах повышенного содержания в воздухе жиров и масел.
- местах повышенного содержания в воздухе соли (например, на побережье).
- местах повышенного содержания в воздухе едких веществ, например, сульфидов.
- местах неустойчивого электропитания, или рядом с оборудованием, создающим помехи в электросети.


Установка основного блока.

1. Подготовка потолка (убедитесь в его горизонтальности)

- Отмерьте необходимую длину трубопровода, трубки отвода конденсата и проводов.
- При помощи отвеса выровняйте монтажный кронштейн.
- Наметьте и сделайте отверстия в стене.
- Вставьте дюбели и с помощью винтов жестко закрепите кронштейн на стене.
- **Необходимо монтировать фанкойл с небольшим (не менее 2 мм/м) уклоном в сторону стока конденсата.**

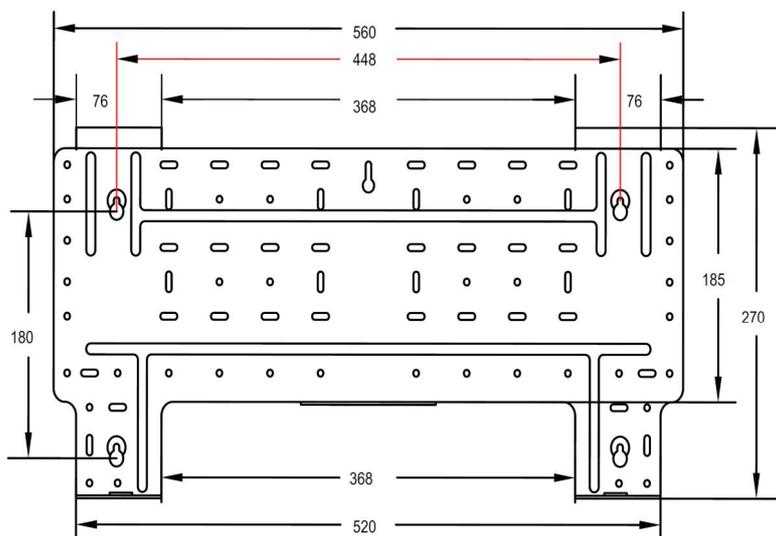


34/51BM-CX

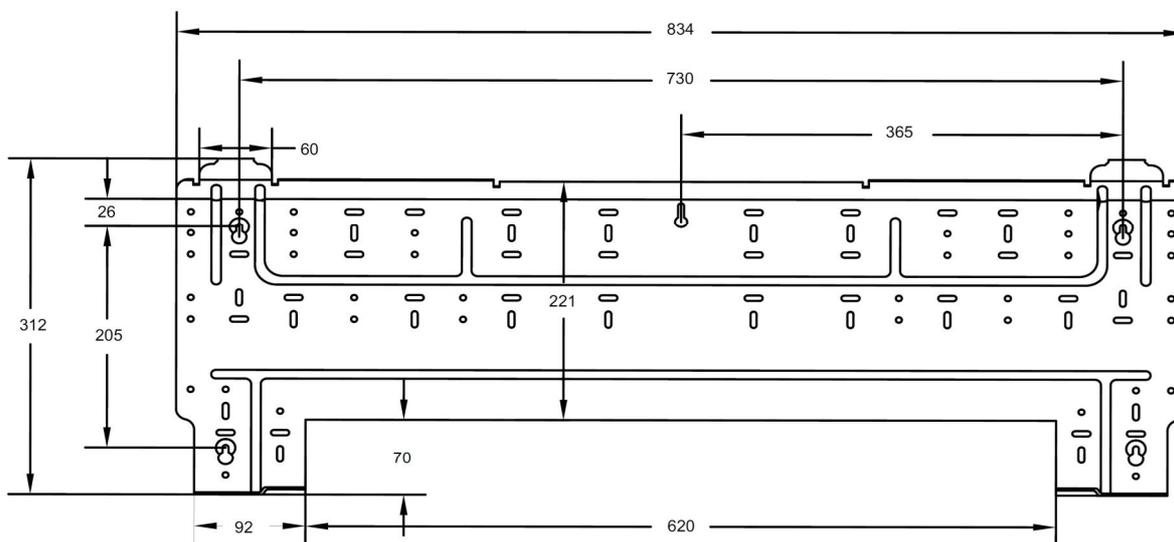


68/85/102/136/153BM-CX

- Сделайте отверстие для прохода дренажной трубки и трубок тепло / холодоносителя в стене.
- Наметьте отверстие $\varnothing 65\text{мм}$ таким образом, чтобы расстояние от центра отверстия до нижней грани фанкойла было не менее 34 мм. При этом, подводящие воду и дренажная трубки должны пройти через это отверстие с уклоном в сторону естественного стока воды.

- Отверстие в толще стены должно иметь уклон 5 мм в сторону естественного стока воды.

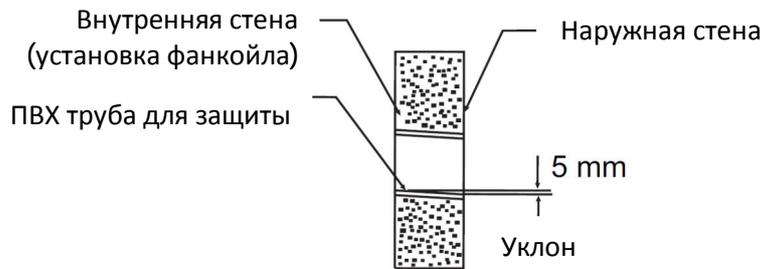


- Проложите внутреннюю поверхность отверстия резиновым уплотнителем.
- Пропустите через отверстие в стене трубки и закрепите фанкойл на крюках монтажного кронштейна

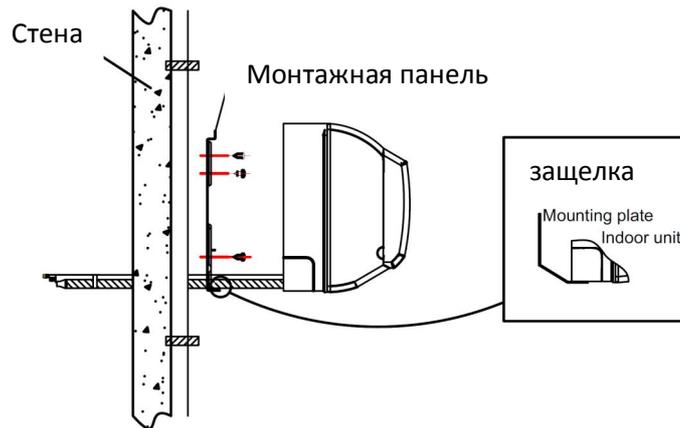

СОЕДИНЕНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ

Патрубок выхода воды оборудован воздуховыпускным клапаном, а также сбросником из нижней точки. Клапаны осуществляют сброс непосредственно в поддон фанкойла.

- При соединении с водяным коллектором усилие затяжки должно быть 6180-7540 н/см² (630 - 770 кг/см²).
- Установите трубы в правильное положение, закрутите гайки руками, затем затяните двумя гаечными ключами.

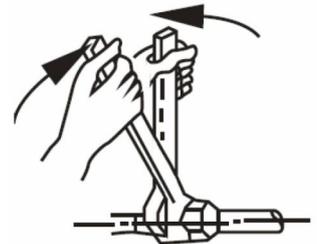

СМЕСИТЕЛЬНЫЙ УЗЕЛ (опционально)

Смесительный узел включает 3-х ходовый клапан с термоприводом (220в).

Предназначен для холодной и горячей воды для количественного регулирования по принципу «открыто/закрыто».

Время полного открытия клапана	~360сек (при +25°C).
Полный ход штока	~4,5мм
Тип клапана	нормально закрытый
Рабочее напряжение, мощность	~220в, 1,1ВА
Подключение к клапану	резьба 3/4" Kv = 2.5 м3/ч



Клапан с приводом должен быть установлен строго по прилагаемым к ним схемам установки, и предполагает байпасирование холодоносителя в случае отсутствия необходимости охлаждения.

ВНИМАНИЕ ! при неправильной установке будет работать как 2-х ходовый клапан.

Перед установкой клапана убедитесь, что трубы промыты и очищены от окалины, и что шток клапана свободно двигается (открыто/закрыто). При установке руководствуйтесь схемой смещения потоков. Привод клапана устанавливать только сверху


Температура воздуха в помещении регулируется по сигналу термостата открытием или закрытием трехходового клапана и ограничением подачи воды. Привод трехходового клапана имеет пружинный возврат, синхронизированный (запаздывание) с механизмом открытия. При неработающем фанкойле (в нормальном положении), такой клапан закрыт.

Это позволяет, при выключении двигателя вентилятора, перекрывать подачу холодоносителя через теплообменник и направлять его через байпас, что, в свою очередь, препятствует образованию конденсата.

Трубопроводы системы водоснабжения (включая патрубки теплообменника) и трубы дренажной системы должны быть теплоизолированы (конденсатопроводы из ПВХ допускается не изолировать), в противном случае это может привести к образованию конденсата.

Индикация сигналов на ИК приемнике (Декоративная панель)

ИК приемник на декоративной панели имеет 3 сигнальных индикатора состояния.

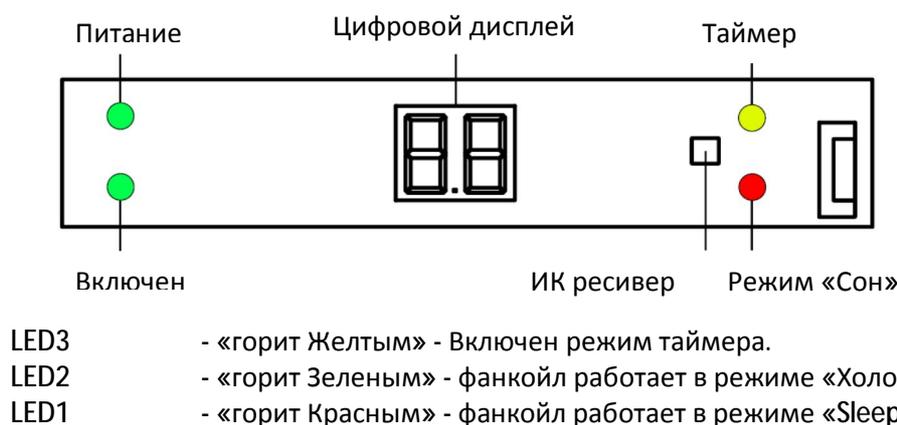

Индикация ошибок работы фанкойла (только зеленый индикатор)

Дефект датчика температуры воздуха	3 раза моргает / стоп 3 сек
Дефект датчика температуры теплообменника	4 раза моргает / стоп 3 сек
Низкая температура теплообменника	5 раз моргает / стоп 3 сек
Высокая температура теплообменника	6 раз моргает / стоп 3 сек

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ОТВОДА КОНДЕНСАТА




Закрепите надёжно, для предотвращения самопроизвольного отсоединения.

- Для предотвращения образования конденсата снаружи трубы, а особенно патрубка отвода конденсата внутреннего блока, используйте термоизоляцию.
- Не вставляйте трубу отвода конденсата слишком сильно, чтобы не повредить патрубков внутреннего блока и другие части кондиционера, а также саму трубу.
- Для предупреждения стекания конденсатной воды после выключения внутреннего блока прокладывайте трубопровод с уклоном в сторону стока более 1/50. не допускайте провисов и подъемов трубы.



- При прокладке трубопровода устанавливайте ее крепление к несущей конструкции через каждые 1-1.5 метра.

- Срез трубопровода отвода конденсата должен находиться выше поверхности земли или другой поверхности, на которую производится отвод, не менее чем на 50 мм. Если вы отводите конденсат в канализацию, то предусмотрите гидрозатвор.
- При длинных горизонтальных трубопроводах необходимо обязательно оборудования стояк Т-образным коллектором для связи трубопровода с атмосферой.



Все соединения дренажной системы должны быть проклеены для предотвращения протечек.

ПРОВЕРКА ОТВОДА КОНДЕНСАТА

Проверьте, чтобы вода отводилась полностью и беспрепятственно.

В строящихся зданиях необходимо провести эту проверку до покрытия потолка.


1. Залейте примерно 2000 мл воды в накопитель воды через спускной кран.
2. Убедитесь, что конденсат отводится хорошо (примерно в течении 1 минуты, в зависимости от длины трубопровода) и проверьте, нет ли где подтеков воды.

Если появилась какая-либо неисправность, немедленно устраните её.

3. Остановите работу блока, еще раз все проверьте.

Декоративная панель

Для того, чтобы снять декоративную панель необходимо потянуть ее на себя.

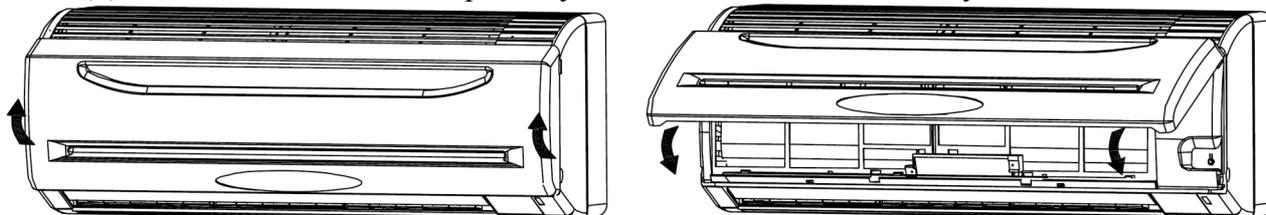

Выпуск воздуха, слив воды


Краны выпуска воздуха/слива воды из теплообменника находятся на внутренней стороне крышки корпуса.

Электрические подключения

Находятся под декоративной панелью.

На внутренней стороне крышки корпуса имеется схема эл.подключения фанкойла.



Отсутствие заземления освобождает производителя от любой ответственности за какие-либо повреждения.

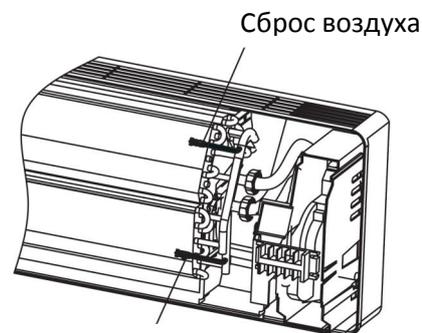

Электрические подключения

Находятся под декоративной панелью. На внутренней стороне крышки корпуса имеется схема эл.подключения фанкойла.

Отсутствие заземления освобождает производителя от любой ответственности за какие-либо повреждения.

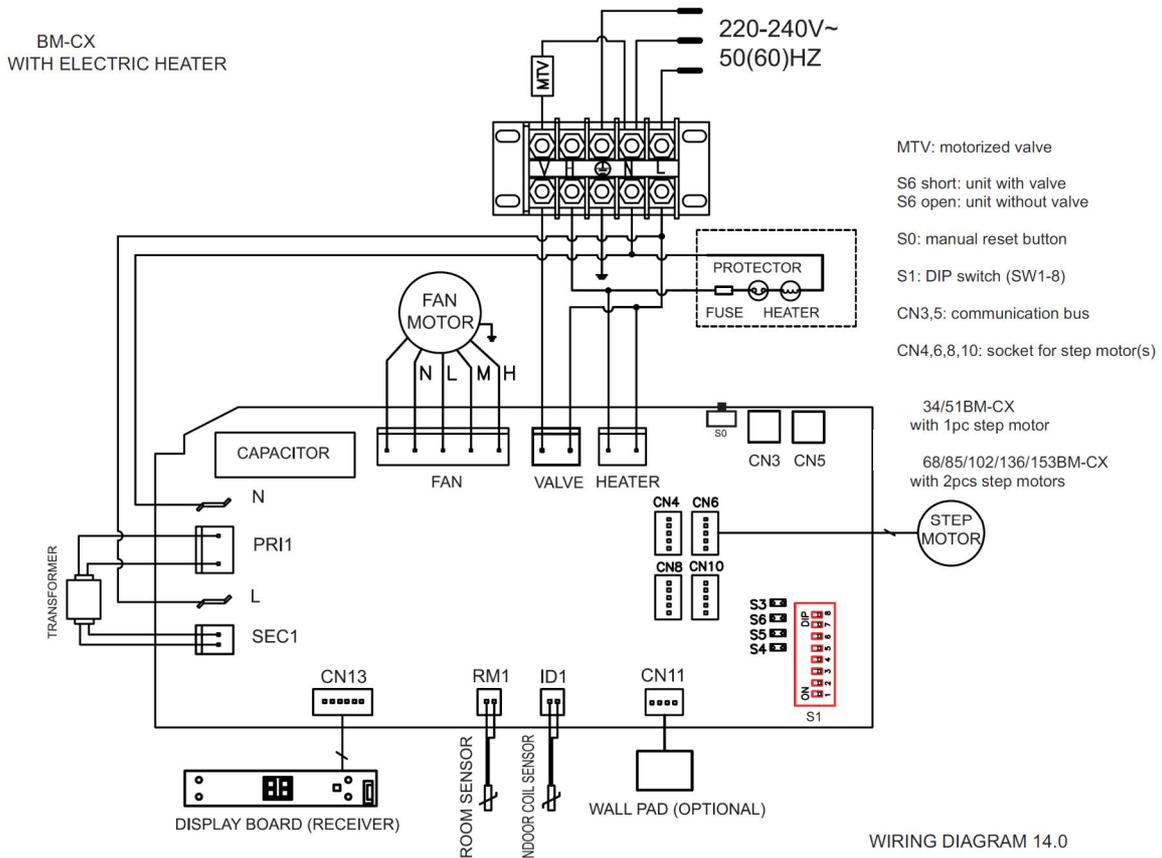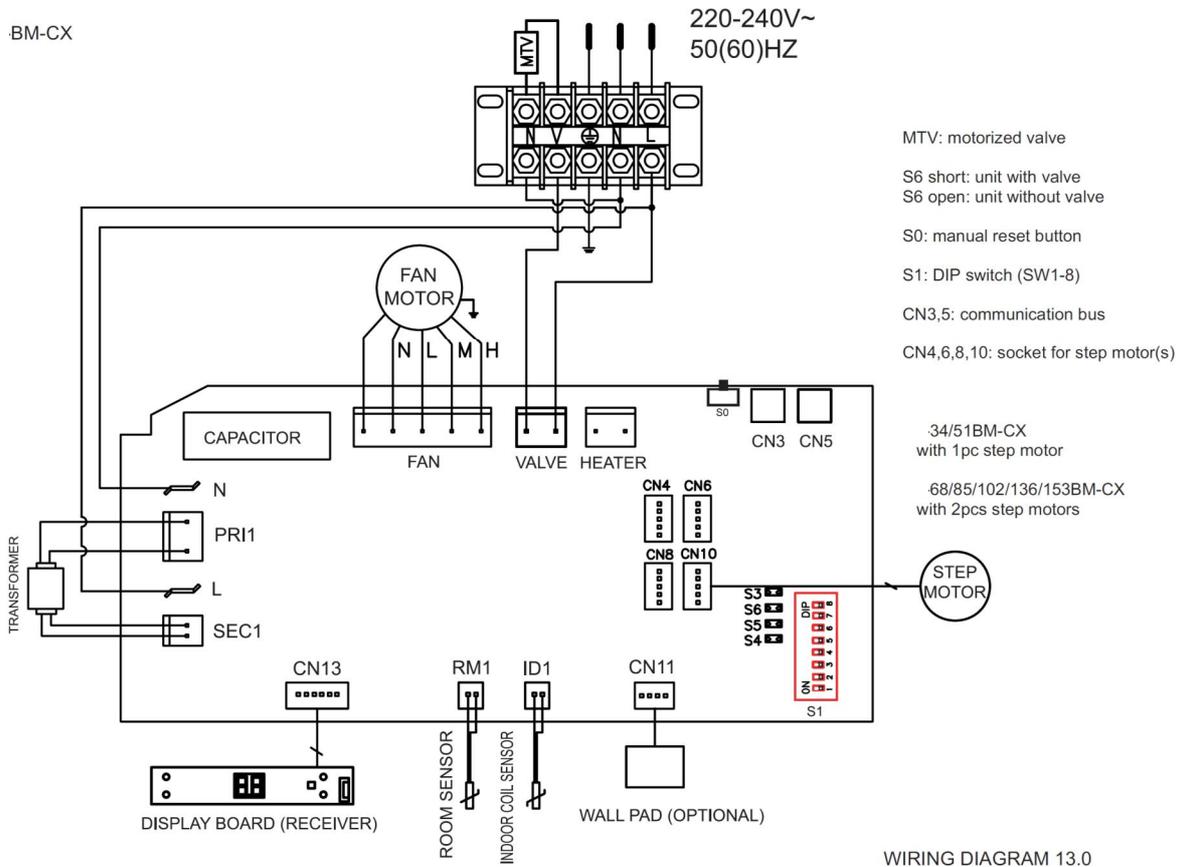

ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ

On/Off

Вкл/выкл фанкойла

Mode

Задаёт режим работы Холод, Осушение, Вентилятор, Нагрев, Авто (только для 4-х трубных моделей)



Down / Up

Задаёт температуру воздуха в помещении кнопками «вверх» и «вниз» (не работает в режиме FAN).

Sleep

Включение режима энеросбережения на ночь. Работает по программе увеличения уставки с последующим отключением. Повторное нажатие отключит функцию. Вкл/отключение фанкойла отключит функцию.

On Timer


Включить таймер включения. Первое нажатие – индикация. Последующие - уставка. Нажатие вверх/вниз изменяет интервал на 1 минуту. клавиша SET - подтверждение.

Set

Нажатие - подтверждение и запись в память текущей операции.

Send

Нажатие - передает ИК-сигнал от пульта к фанкйлу.

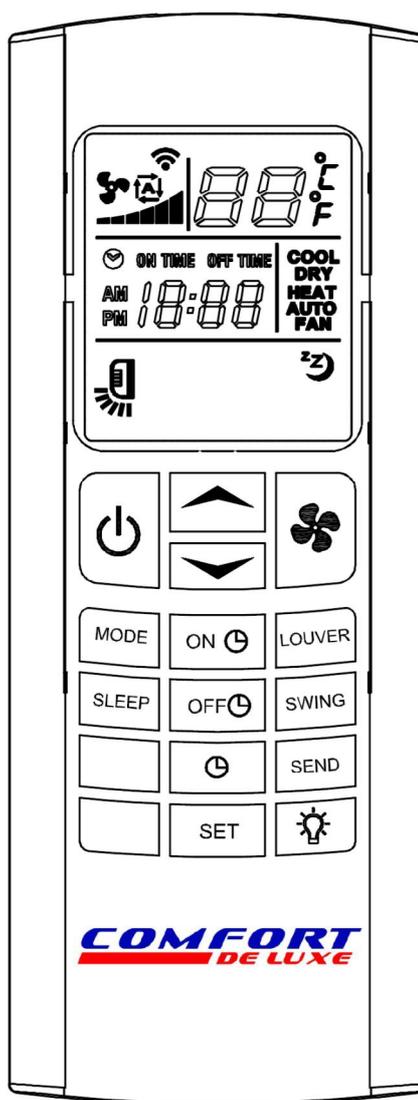

Fan

Press to select the fan speed: Auto-Low-Medium-High

Выбор скорости вентилятора.

Авто-мин-сред-макс

* в режиме «Вентиляция» автоматическая скорость не доступна

* в режиме «Осушение» скорость вентилятора не контролируется пользователем

Louver

Положение жалюзи 1,2,3,4 или авто

Swing

Автоматическое покачивание жалюзи (только для 1-поточных кассетных фанкойлов)

Off Timer

Включить таймер включения. Первое нажатие – индикация. Последующие - уставка

Нажатие вверх/вниз изменяет интервал на 1 минуту. клавиша SET - подтверждение.

Clock

Нажмите - для установки фактического времени.

Клавишами вверх/вниз установите фактическое время.


Для подтверждения нажмите клавишу SET

1. Пульт ДУ использует батарейки типа AAA 1.5V.
2. Не оставляйте батарейки на длительный период без использования.
3. Уставки по температурам - 16 -30 C.

Примечание:

1. Когда фанкойл «Ведущий» управляется с ИК пульта ДУ – данные автоматически рассылаются на все «Ведомые» фанкойлы
2. Авторежим «тепло/холод» - только для 4-х трубных фанкойлов

Дисплей ИК пульты

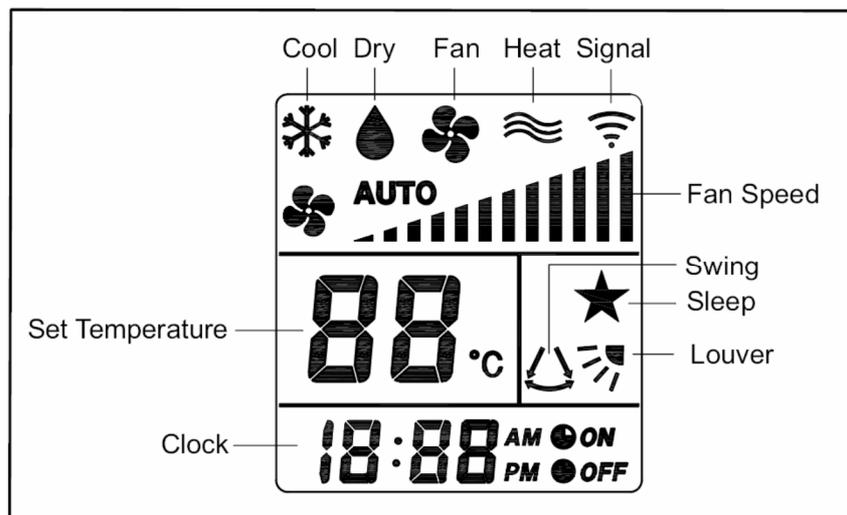

Cool – холод

Dry – осушение

Fan – вентилятор

Heat – тепло

Signal – передача сигнала

Fan speed – скорость вентилятора

Swing – качение

Louver – положение жалюзи

Set temperature – установленная температура

Clock – время

Состояние DIP переключателей

S1:

Sw7	Sw8	
0	0	Тепло/холод (станд.)
1	0	Только холод

S7 1 – последний блок на RS485
0 - стандартный

S6 1 – управление клапаном
0 – нет клапана

S5 1 – преднагрев +28°C
0 – преднагрев +36°C (станд.)

S3 1 – жалюзи для другого типа фанкойла
0 – жалюзи для однопоточного фанкойла (станд.)

Сервисное обслуживание

ПРИ ОБСЛУЖИВАНИИ

Не прикасайтесь к выключателям мокрыми руками. Это может привести к поражению электротоком.

Перед чисткой или обслуживанием отключите оборудование от источника питания.

При уходе за оборудованием вставляйте на устойчивую конструкцию, например, складную лестницу.

При замене воздушного фильтра не прикасайтесь к металлическим частям внутри оборудования. Это может привести к травме.

Не мойте оборудование водой, агрессивными или абразивными чистящими средствами. Вода может попасть внутрь и повредить изоляцию, что может повлечь за собой поражение электрическим током. Агрессивные или абразивные чистящие средства могут повредить оборудование.

При замене элементов питания заменяйте старые батарейки на новые того же типа. Использование старой батарейки вместе с новой может вызвать генерирование тепла, утечку жидкости или взрыв батарейки.

В случае попадания жидкости из батарейки на кожу, в глаза или одежду, тщательно промойте их в чистой воде и обратитесь к врачу.

Чтобы гарантировать долгосрочную безаварийную работу фанкойла необходимо выполнить ряд операций. Они не требуют вмешательства квалифицированного персонала и могут осуществляться пользователем.

Проверка загрязненности воздушного фильтра

Очистка воздушного фильтра должна производиться периодически в зависимости от загрязненности обрабатываемого фанкойлом воздуха. При работе фанкойла с сильно загрязненным воздухом фильтр необходимо чистить не реже 1 раза в 3 месяца.

Порядок замены или очистки фильтра

1. Аккуратно извлеките фильтр из направляющих.
2. Промойте фильтрующий материал теплой водой (температура воды не выше 45 оС) с нейтральным моющим средством. После очистки фильтр необходимо просушить.
3. Установите фильтр в рабочее положение.

Проверка теплообменника

1. Удалите грязь и пыль с поверхности теплообменника.
2. Убедитесь в том, что ламели теплообменника не погнуты. Если ламели замяты – выпрямите их при помощи специального инструмента, чтобы восстановить правильный расход воздуха через фанкойл. Данную операцию должен производить только квалифицированный персонал.



Проверка общего состояния фанкойла

1. Проведите общий осмотр фанкойла.
2. Осмотрите фанкойл на предмет выявления образований коррозии. При необходимости, используйте покрытия, препятствующие образованию ржавчины.
3. Проверьте крепление внешних панелей и дополнительных элементов (если такие установлены).
4. Проверьте, что фиксирующие элементы не вызывают дополнительный шум или вибрацию.
5. Проверьте состояние дренажной системы и убедитесь в беспрепятственном удалении конденсата из поддона.
6. Проверьте состояние силовых линий. Кабели должны быть без трещин и обрывов.

Сезонное обслуживание




Эти операции должны выполняться квалифицированным персоналом.

1. Убедитесь в исправности работы аксессуаров.
2. Если фанкойл укомплектован блоком электронагревателя, убедитесь в соответствии потребляемой мощности техническим данным и исправной работе устройств безопасности.
3. Фанкойл укомплектован блоком очистки, проверьте работу фильтрующих элементов. При необходимости, очистите их. Проверьте работу систем безопасности.



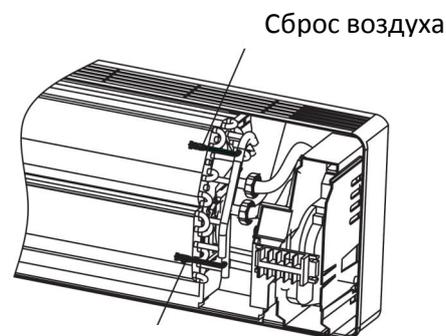
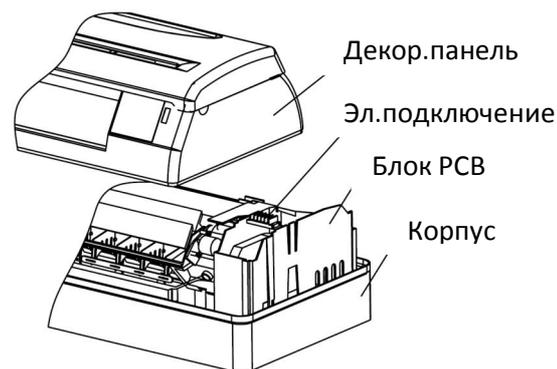


Габаритные размеры фанкойлов





34/51BM-CX

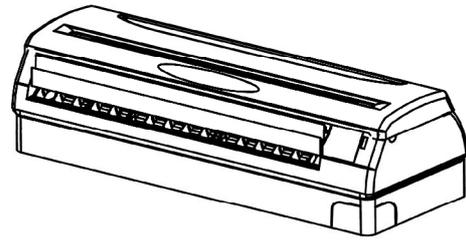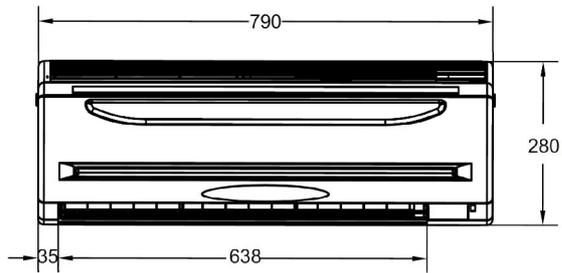

68/85/102BM-CX

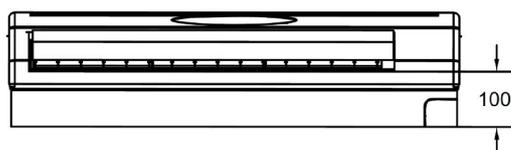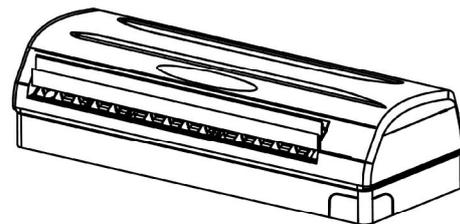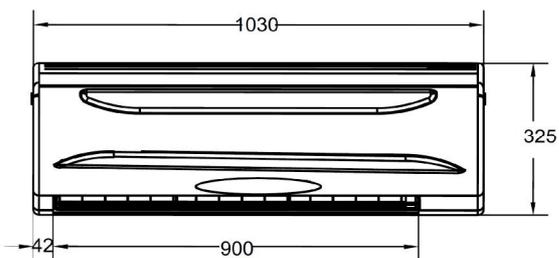

136/153BM-CX

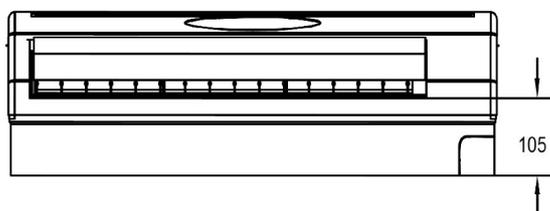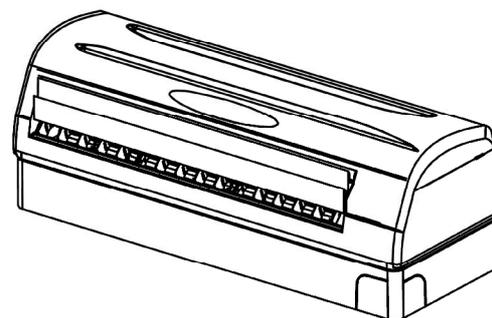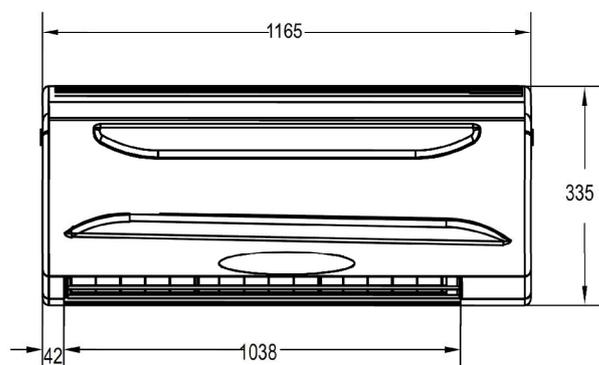

Изготовитель оборудования оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, внешний вид, технические характеристики оборудования, а также соответствующую техническую документацию без предварительного уведомления. Информация о изготовителе оборудования содержится в сертификате соответствия.

COMFORT
DE LUXE

WWW.COMFORT-DE-LUXE.COM